



ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ из стеклопластика

215500, Смоленская область, г.Сафоново, ул.Октябрьская, 78

Тел. (48142) 3-42-32, 3-42-45, факс: 3-26-55

www.avangard-plastik.ru

info@avangard-plastik.ru

Дымовая труба Н=100,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25м, отдельно стоящая внутри существующего железобетонного
 ствола (реконструкция).

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» РТС «Рублево»	г.Москва, Осеняя д.29	1993	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	100,0	фланцевое	заводской



Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» г.Москва, РТС «Рублево»

Дымовая труба Н=55 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
До=3,25м, установленная на конструкциях водогрейного котла ПТВМ-100.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
ГУП «Мостеплоэнерго» (Филиал №9 «Северо-Западный» ОАО МОЭК» РТС «Строгино», до реконструкции)	г.Москва, 1-й Лыковский пр-д, д.57	1994 Котел ПТВМ-100 ст.№1	
		1994 Котел ПТВМ-100 ст.№2	
		2003 Котел ПТВМ-100 ст.№3	
		1998 Котел ПТВМ-100 ст.№4	
		1998 Котел ПТВМ-100 ст.№5	
		1999 Котел ПТВМ-100 ст.№6	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	55,0	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №9 «Северо-Западный, ОАО «МОЭК»,
РТС «СТРОГИНО»

Дымовая труба Н=117,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25м, отдельно стоящая внутри существующего железобетонного
 ствола (реконструкция).

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
РТС «Северная»	г.Одесса	1994	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	117,0	фланцевое	заводской



г.Одесса, РТС «Северная»

Дымовая труба Н=80,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
До=1,90м, отдельно стоящая в металлической башне.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
КТС-54	г.Москва	1997	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
1900	80,0	фланцевое	заводской



г.Москва, КТС-54

Дымовая труба Н=60,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
До=1,40м, отдельно стоящая в металлической башне.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
КТС-24	г.Москва	1999	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
1400	60,0	фланцевое	заводской



Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» г.Москва, КТС-24

Дымовая труба Н=80,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25м, установленная на конструкциях водогрейного котла ПТВМ-60 в
 металлическом каркасе .

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» КТС-11А	г.Москва ул. Оршанская д.6	2005 Для двух котлов ПТВМ-60	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	80,0	фланцевое	заводской



Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» г.Москва, КТС-11А

Дымовая труба Н=70,7 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=2,70 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях водогрейного котла ПТВМ-60.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №3 «Северо- Восточный» ОАО МОЭК РТС «Новомосковская»	г.Москва, ул. Новомоск овская, д.1	2000 Котел ПТВМ-60 ст.№1	
		2001 Котел ПТВМ-60 ст.№2	
		2000 Котел ПТВМ-60 ст.№3	
		2000 Котел ПТВМ-60 ст.№4	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
2700	70,7	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №3 «Северо-Восточный», ОАО «МОЭК»,
 РТС «Новомосковская»

Дымовая труба Н=55 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=2,70м, установленная на конструкциях водогрейного котла ПТВМ-50.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
РТС-1 г. Зеленоград	г.Москва, г.Зеленоград	2000 Котел ПТВМ-50	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
2700	55,0	фланцевое	заводской



г.Москва, г. Зеленоград РТС-1

Дымовая труба Н=60 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=1,90м, отдельно стоящая в металлической башне.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Котельная кв.51 (з-д им. Хруничева)	г.Москва,	2000	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
1900	60,0	фланцевое	заводской



г.Москва, Котельная кв.51

Дымовая труба Н=55 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25м, установленная на конструкциях водогрейного котла ПТВМ-100.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК» РТС «Фрезер»	г.Москва, ш.Фрезер, д.14	2001 Котел ПТВМ-100 ст.№1	
		2001 Котел ПТВМ-100 ст.№2	
		2002 Котел ПТВМ-100 ст.№3	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	55,0	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №5 «Юго-Восточный», ОАО «МОЭК»,
 РТС «Фрезер»

Дымовая труба Н=120,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25м, отдельно стоящая внутри существующего железобетонного
 ствола (реконструкция).

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
РТС «Южная»	г.Череповец	2001	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	120,0	фланцевое	заводской



г.Череповец, РТС «Южная»

Дымовая труба Н=100,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
До=4,27м, отдельно стоящая внутри существующего железобетонного
ствола (реконструкция).

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
РТС-1 г. Зеленоград	г.Москва	2001	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
4270	±100,0	фланцевое	заводской



г.ЗЕЛЕНОГРАД РТС-1 Н=100 м

г.Москва, г.Зеленоград РТС-1

Дымовая труба Н=70,7 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=2,70 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях водогрейного котла ПТВМ-60.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №1 «Западный» ОАО МОЭК» РТС «Матвеевская»	г.Москва, Очаков- ское ш., д.14	2002 Котел ПТВМ-60 ст.№1	
		2002 Котел ПТВМ-60 ст.№2	
		2002 Котел ПТВМ-60 ст.№3	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
2700	70,7	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №8 «Западный», ОАО «МОЭК»,
 РТС «Матвеевская»

Дымовая труба Н=75,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25м, установленная на конструкциях водогрейного котла ПТВМ-60 в
 металлическом каркасе.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №6 «Южный», ОАО «МОЭК», РТС «Нагатино»	г.Москва ,пр-т Андропова, д.36	2002	
		Труба №1 Для двух котлов ПТВМ-60Э №1 и №2	
		Труба №2 Для двух котлов ПТВМ-60Э №3 и №4	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	75,0	фланцевое	заводской



Филиал №6 «Южный», ОАО «МОЭК», г.Москва, РТС «Нагатино»

Дымовая труба Н=70,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
До=3,25 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
конструкциях водогрейного котла ПТВМ-100.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №6 «Южный» ОАО МОЭК РТС «Бирюлево»	г.Москва, ул. Михнев- ская, д.53	2003 Котел ПТВМ-100 ст.№1	
		2003 Котел ПТВМ-100 ст.№2	
		2002 Котел ПТВМ-100 ст.№3	
		2002 Котел ПТВМ-100 ст.№4	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	70,0	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №6 «Южный», ОАО «МОЭК»,
РТС «Бирюлево»

Дымовая труба Н=73, м с газоотводящим стволом из стеклопластика
До=2,70 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
конструкциях водогрейного котла ПТВМ-60.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №4 «Северо-Западный» ОАО МОЭК» РТС «Тушино-4»	г.Москва, Походный пр-д, д.1	2003 Котел ПТВМ-60 ст.№1	
		2003 Котел ПТВМ-60 ст.№2	
		2003 Котел ПТВМ-60 ст.№3	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
2700	73,0	фланцевое	заводской



г.МОСКВА РТС «ТУШИНО-4»
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА Н=73м

г.Москва, Филиал №4 «Северо-Западный», ОАО «МОЭК»,
РТС «Тушино-4»

Дымовая труба Н=80,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25м, установленная на конструкциях водогрейного котла ПТВМ-60 в
 металлическом каркасе.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №7 «Юго- Западный» ОАО «МОЭК» КТС-54	г.Москва, ул. Фруктовая, д.17	2003 (одна труба для двух котлов) Котел ПТВМ-60 №1 Котел ПТВМ-60 №2	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	80,0	фланцевое	заводской




Филиал №7 «Юго-Западный» ОАО «МОЭК» г.Москва, КТС-54

Дымовая труба Н=120,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=4,27м, отдельно стоящая внутри существующего железобетонного
 ствола (реконструкция).

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №9 «Северо- Западный» ОАО «МОЭК» РТС «Митино»	г.Москва, Пятницкое ш. д. 19	2003	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
4270	120,0	фланцевое	заводской

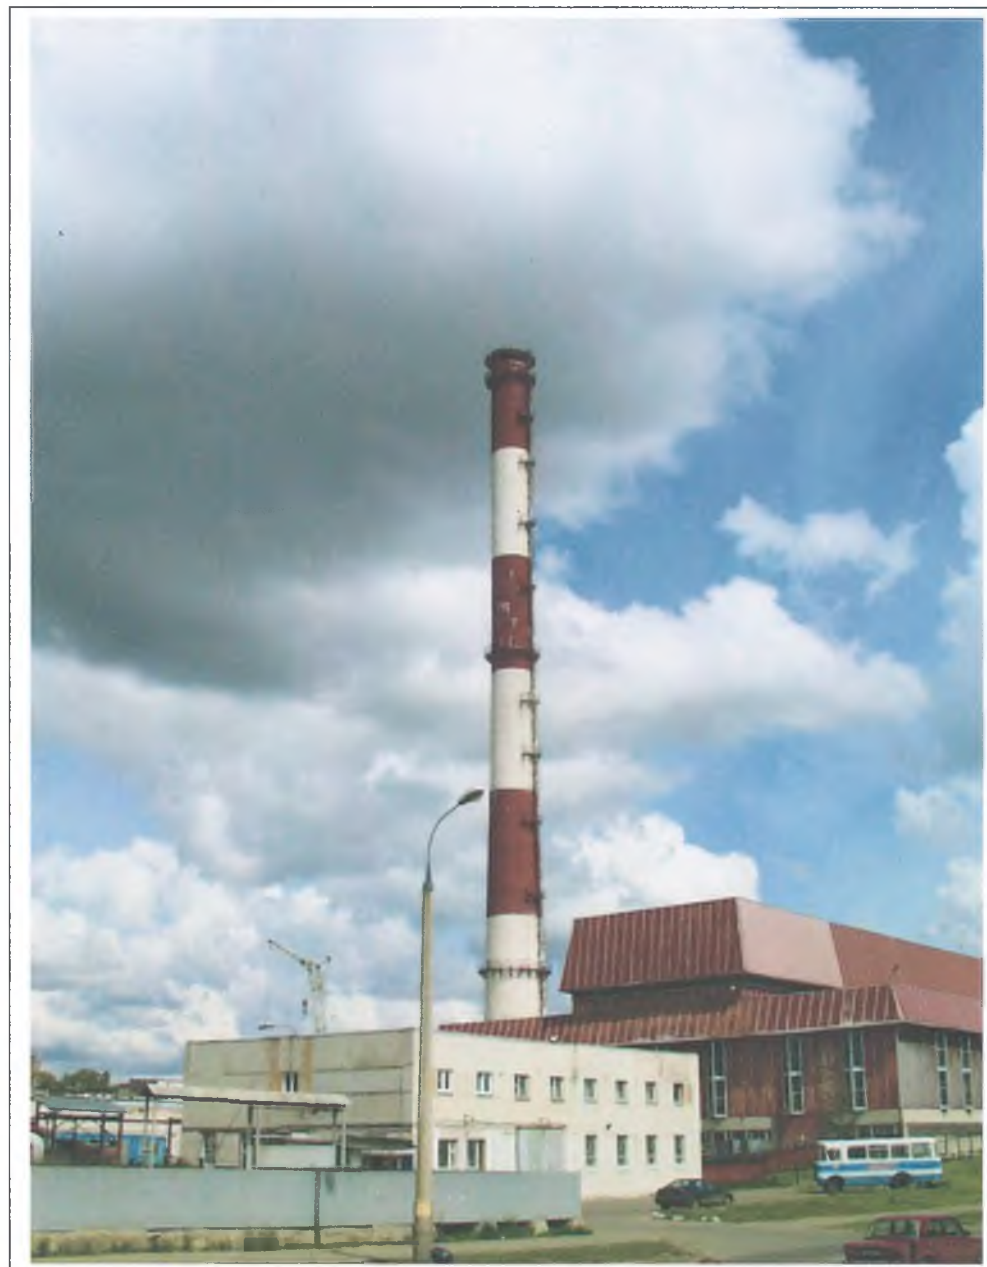

Филиал №9 «Северо-Западный» ОАО «МОЭК» г.Москва, РТС «Митино»

Дымовая труба Н=120,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,60м, отдельно стоящая внутри в металлической башне.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» РТС «Терешково»	г.Москва, дл.Терешково, д.3	2003 Для двух котлов ПТВМ-120	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3600	120,0	фланцевое	заводской



г. МОСКВА РТС «ТЕРЕШКОВО»
 ДЫМОВАЯ ТРУБА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА Н=120м

Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» г.Москва, РТС «Терешково»

Дымовая труба Н=80,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях водогрейного котла ПТВМ-120Э.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №4 «Северо-Западный» ОАО МОЭК» РТС «Тушино-5»	г.Москва, ул. Вилисса Лациса, д.53	2004 Котел ПТВМ-120Э ст.№1	
		2004 Котел ПТВМ-120Э ст.№2	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	80,0	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №4 «Северо-Западный», ОАО «МОЭК»,
 РТС «Тушино-5»

Дымовая труба Н=73,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях водогрейного котла ПТВМ-120Э.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №1 «Западный» ОАО МОЭК РТС «Кунцево»	г.Москва, ул. Вере́йская д.,	2004 Котел ПТВМ-120Э ст.№1	
		2004 Котел ПТВМ-120Э ст.№2	
		2005 Котел ПТВМ-120Э ст.№3	
		2005 Котел ПТВМ-120Э ст.№4	
		2005 Котел ПТВМ-120Э ст.№5	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	73,0	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №8 «Западный», ОАО «МОЭК»,
 РТС «Кунцево»

Дымовая труба Н=80,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25м, установленная на конструкциях водогрейного котла ПТВМ-60 в
 металлическом каркасе.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» КТС-24	г.Москва, ул.Васили- сы Кожинной д.24	2004 Для двух котлов ПТВМ-60Э	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	80,0	фланцевое	заводской



Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» г.Москва, КТС-24

Дымовая труба Н=120,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=4,27м, отдельно стоящая внутри существующего железобетонного
 ствола (реконструкция).

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» РТС «Переделкино»	г.Москва, Боровское ш. д.10	2004	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
4270	120,0	фланцевое	заводской



Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» г.Москва, РТС «Переделкино»

Дымовая труба Н=80,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25м, установленная на конструкциях водогрейного котла ПТВМ-60 в
 металлическом каркасе.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» КТС-26	г.Москва ул. Кас- таиевская д.47	2004 Для двух котлов ПТВМ-60Э	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	80,0	фланцевое	заводской



Филиал №8 «Западный» ОАО «МОЭК» г.Москва, КТС-26

Дымовая труба Н=80,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях водогрейного котла ПТВМ-120Э.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №4 «Северо-Западный» ОАО МОЭК» РТС «Химки- Ховрино»	г.Москва, ул. Балтийска я, д.1	2005 Котел ПТВМ-120Э ст.№1	
		2005 Котел ПТВМ-120Э ст.№2	
		2007 Котел ПТВМ-120Э ст.№3	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	80,0	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №4 «Северо-Западный», ОАО «МОЭК»,
 РТС «Химки-Ховрино»

Дымовая труба Н=55 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25м, установленная на конструкциях водогрейного котла ПТВМ-100.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» РТС «Бабушкино-2»	г.Москва, ул. Искры, д. 176	2005 Котел ПТВМ-100 ст.№1	
		2004 Котел ПТВМ-100 ст.№2	
		2004 Котел ПТВМ-100 ст.№3	
		2005 Котел ПТВМ-100 ст.№4	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	55,0	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №3 «Северо-Восточный», ОАО «МОЭК»,
 РТС «Бабушкино-2»

Дымовая труба Н=70,7 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=2,7 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях водогрейного котла ПТВМ-60

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
РТС «Видное»	г. Видное, МО	2006 Для Котла ПТВМ-60	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
2700	70,7	фланцевое	заводской



г. Видное, Московская область, РТС «Видное»

Дымовая труба Н=80,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях водогрейных котлов ПТВМ-60Э

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
ГТУ-ТЭЦ «п.Северный»	г.Москва, пос. Северный	2007 Для двух котлов Котел ПТВМ-60Э	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	80	фланцевое	заводской



г.Москва, пос. Северный, ГТУ-ТЭЦ «п.Северный»

Дымовая труба Н=73,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=2,70 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях водогрейного котла ПТВМ-60Э.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №6 «Южный» ОАО МОЭК» РТС «Некрасовка»	г.Москва, ул. 2-я Вольская, д.17	2007 Котел ПТВМ-60Э ст.№2	
		2007 Котел ПТВМ-60Э ст.№3	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
2700	73,0	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №6 «Южный», ОАО «МОЭК»,
 РТС «Некрасовка»

Дымовая труба Н=67,3 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=2,70 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях водогрейного котла КВ-Г-81,4-150Н.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №1 «Западный» ОАО МОЭК ГТЭС «Внуково»	г.Москва, п.Внуково	2007 Котел КВ-Г-81,4-50Н. №1	
		2007 Котел КВ-Г-81,4-150Н ст.№2	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
2700	67,3	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №1 «Западный», ОАО «МОЭК»,
 ГТЭС «Внуково»

Дымовая труба Н=80,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях водогрейного котла ПТВМ-120Э.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №4 «Северо-Западный» ОАО МОЭК РТС «Красная Пресня»	г.Москва, ул. 2-я Магистральная, д.7	2007 Котел ПТВМ-120Э ст.№5	
		2007 Котел ПТВМ-120Э ст.№6	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	80,0	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №4 «Северо-Западный», ОАО «МОЭК»,
 РТС «Красная Пресня»

Дымовая труба Н=75 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
До=3,25 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
конструкциях водогрейного котла ПТВМ-120.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №8 «ЗАПАДНЫЙ» ОАО МОЭК» РТС «Строгино»	г.Москва, 1-й Лыковский пр-д, д.57	2007 Котел ПТВМ-120 ст.№1	
		2008 Котел ПТВМ-120 ст.№2	
		2008 Котел ПТВМ-120 ст.№3	
		2009 Котел ПТВМ-120 ст.№4	
		2009 Котел ПТВМ-120 ст.№5	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	75,0	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №8 «ЗАПАДНЫЙ», ОАО «МОЭК»,
РТС «СТРОГИНО»

Дымовая труба Н=80,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях водогрейных котлов ПТВМ-60Э

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
ОАО «МОЭК»	г..Москва, ул. Дорожная, д.9	2008 Для двух котлов ПТВМ-60 2010 Для двух котлов ПТВМ-100	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	55	фланцевое	заводской
3250	69,8	фланцевое	заводской



г.Москва, Филиал №6 «Южный», РТС «Красный Строитель»

Дымовая труба Н=80,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,25 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях водогрейных котлов ПТВМ-60Э

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
ГТЭС «Кожухово»	г. Москва, Кожухово	2008 Для двух котлов Котел ПТВМ-60Э	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	80	фланцевое	заводской



г. Москва, Кожухово, ГТЭС «Кожухово»



г.Москва, Филиал №3
«Северо-Восточный», ОАО «МОЭК»,
РТС «Отрадное»

Дымовая труба Н=55 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
До=3,25м, установленная на конструкциях водогрейного котла ПТВМ-100.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО МОЭК» РТС «Отрадное»	г.Москва, Сигналь- ный пр-д,	2008 Котел ПТВМ-100 ст.№1	
		2006 Котел ПТВМ-100 ст.№2	
		2006 Котел ПТВМ-100 ст.№3	
		2008 Котел ПТВМ-100 ст.№4	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	55,0	фланцевое	заводской

Дымовая труба Н=120,0 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
 До=3,0 м в несущем металлическом каркасе, установленная на
 конструкциях котлов-утилизаторов

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Сочинская ТЭС	г..Сочи	2009 Для двух котлов-утилизаторов	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3600	120,0	фланцевое	заводской



г.Сочи, Краснодарский край, Сочинская ТЭС



г.Москва, Филиал №7 «Юго-Западный»,
ОАО «МОЭК»,
РТС «Теплый Стан»

Дымовая труба Н=55 м с газоотводящим стволом из стеклопластика
До=3,25м, установленная на конструкциях водогрейного котла ПТВМ-100.

Эксплуатирующая организация	Адрес установки	Год установки/наименование подключаемого оборудования	Фото
Филиал №7 «Юго-Западный» ОАО МОЭК РТС «Теплый Стан»	г.Москва, Новосенский пр-т, д.8 корп.3	2009 Котел ПТВМ-100 ст.№1	
		2009 Котел ПТВМ-100 ст.№2	
		2010 Котел ПТВМ-100 ст.№3	
		2010 Котел ПТВМ-100 ст.№4	

Технические характеристики дымовой трубы

Диаметр (внутр), мм	Высота (отм. верхнего обреза), м	Способ стыковки элементов	Способ изготовления
3250	55,0	фланцевое	заводской

Объект установки	год	Диаметр ствола,мм	Высота ствола	Кол-во стволов
РТС «Некрасовка» г.Москва	2012	2700	52,4	1
РТС «Видное» г.Москва		2700	50,17	1
РТС «Тушино-3» г.Москва		3250	51,52	2
РТС «Перово» г.Москва		3250	41,6	2
ОАО «Одесский припортовый завод» г.Южный Одесской области, Украина		3250	150	1
РТС «Видное» г.Москва	2013	2700	50,17	1
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» г.Ярославль		800	42,9	1
		1800	52,31	1
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» г.Ярославль		800	16,93	1
ООО «Нестле Россия» с.Ворсино Боровского р-на Калужской обл.		1440	16	1
ООО «Нестле Россия» с.Ворсино Боровского р-на Калужской обл.	2014			
РТС «Видное» г.Москва		2700	50,17	1

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» г.Ярославль ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» г.Ярославль РТС «Тушино-3» г.Москва	2015	800	42,9	1
		1800	52,31	1
		3250	51,52	2
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» г.Ярославль ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» г.Ярославль	2016	800	42,9	1
		1800	52,31	1